

# Maßaufnahme **Stahleck-Zarge SEZ Holzstock**


## Ausführung auf bestehendem Holzstock

Maßangaben in mm (gewünschte Ausführungen ankreuzen)

■ unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!


BESTELLDATEN	
Besteller:	Kommission:
Einbruchschutz: <input type="checkbox"/> WK0 <input type="checkbox"/> WK2 <input type="checkbox"/> WK3	Anschlag: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts

- **Mindest-Wandstärke** Mauerwerk ab 100 mm
- **Mindest-Wandstärke** Stahlbeton ab 100 mm
- **HINWEIS:** Bei Überschreitung der vorgegebenen, zulässigen Grenzwerte entfallen die Schutzfunktion für Einbruch und Feuerschutz

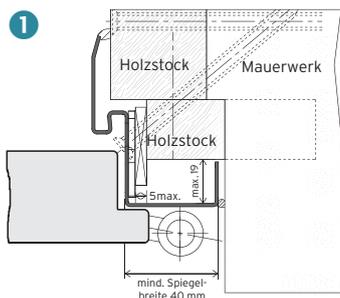


**VARIANTE 1**  
 SEZE ÜBER HOLZSTOCK,  
 NEUER SPIEGEL AUFLIEGEND

**Montage in Wandnische mit aufliegendem Spiegel (dreiseitig)**  
 (aufliegender Spiegel entweder aus Montagevereinfachung oder, sofern Spiegel wenigstens einseitig verputzt, in der Nische)

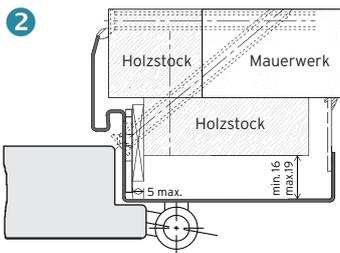


**VARIANTE 2**  
 SEZE ÜBER HOLZSTOCK,  
 BESTEHENDE VERKLEIDUNG ÜBERDECKT

**Montage mit vollständiger Spiegelüberkleidung**  
 (Aufdopplung ab Umbug >25 mm)

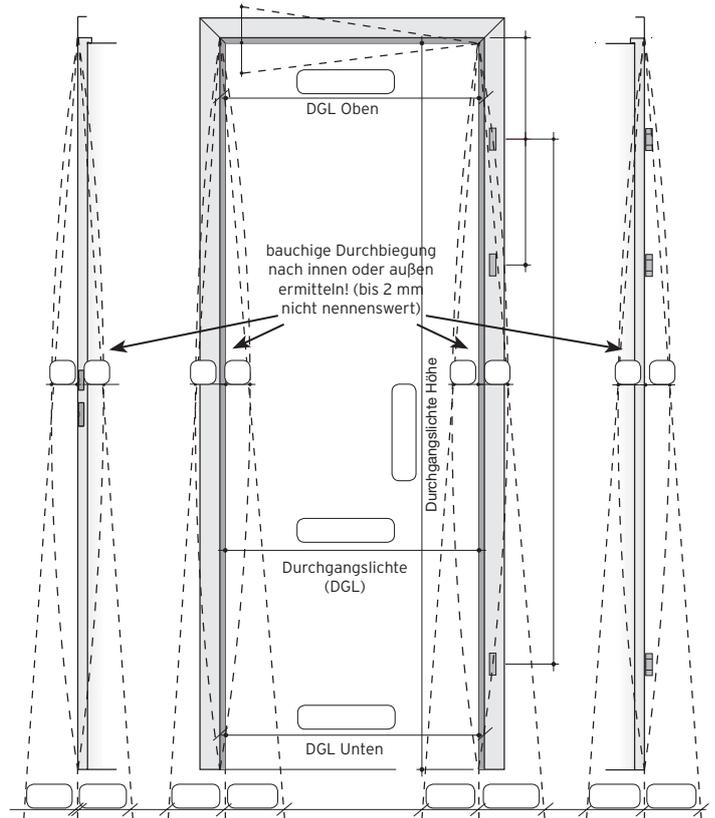


**Maßaufnahme-Skizze 1)**

- Ermittlung des neuen Durchgangsmaßes der SEZ bei gerade montierten, bestehenden Zargen (Krümmung aufrecht bis 2 mm nach innen).
- Ermittlung des neuen Durchgangsmaßes der SEZ bei nach innen sehr krumm montierten, bestehenden Zargen (Krümmung nach innen bis 7 mm).

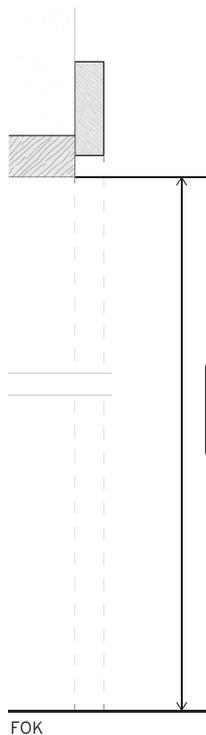

**Maßaufnahme-Skizze 2)**

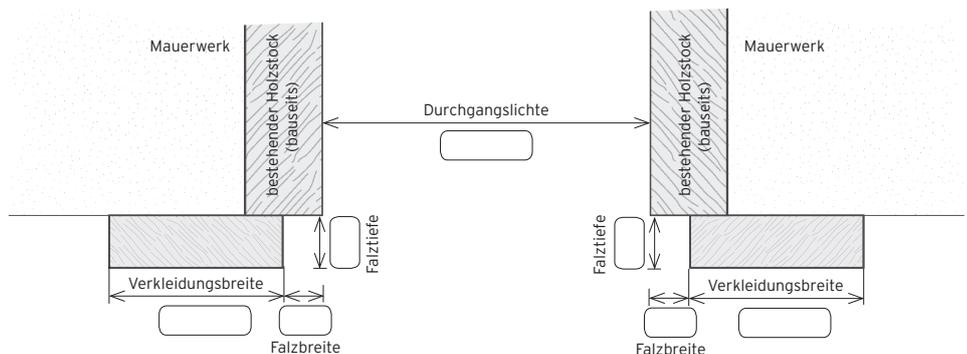

SEZ(E) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)						
	Norm	Sonder	Norm						Sonder
HSTL Holzstocklichte (Stemmaufwand)		FSTL = HSTL - 5							FSTL = HSTL - 11
TBA Türblattaußenmaß	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950
									FSTL + 50

# Maßaufnahme **Stahleck-Zarge SEZ** Stahlzarge


## Ausführung auf bestehender Stahlzarge

Maßangaben in mm (gewünschte Ausführungen ankreuzen)

■ unvollständig ausgefüllte Maßaufnahmeblätter verlängern die Lieferzeit!

BESTELLDATEN						
Besteller:					Kommission:	
Einbruchschutz:	<input type="checkbox"/> WK0	<input type="checkbox"/> WK2	<input type="checkbox"/> WK3	Anschlag: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		


- **Mindest-Wandstärke** Mauerwerk ab 100 mm
- **Mindest-Wandstärke** Stahlbeton ab 100 mm
- **HINWEIS:** Bei Überschreitung der vorgegebenen, zulässigen Grenzwerte entfallen die Schutzfunktion für Einbruch und Feuerschutz

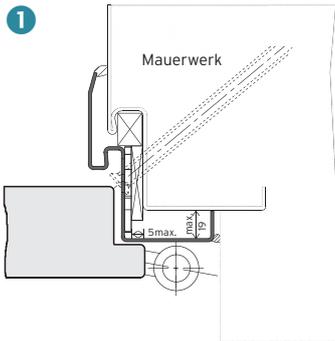

**VARIANTE 1**  
 SEZE ÜBER STAHLZARGE, NEUER SPIEGEL AUFLIEND

Montage in Wandnische mit aufliegendem Spiegel (dreiseitig)



(aufliegender Spiegel entweder aus Montagevereinfachung oder, sofern Spiegel wenigstens einseitig verputzt, in der Nische)

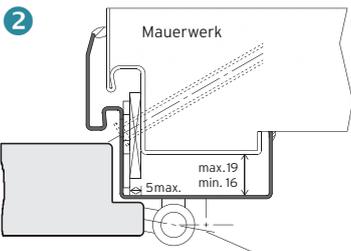

**VARIANTE 2**  
 SEZE ÜBER STAHLZARGE, BESTEHENDE SPIEGEL ÜBERDECKT

Montage mit vollständiger Spiegelüberkleidung


(Aufdopplung ab Umbug >25 mm)

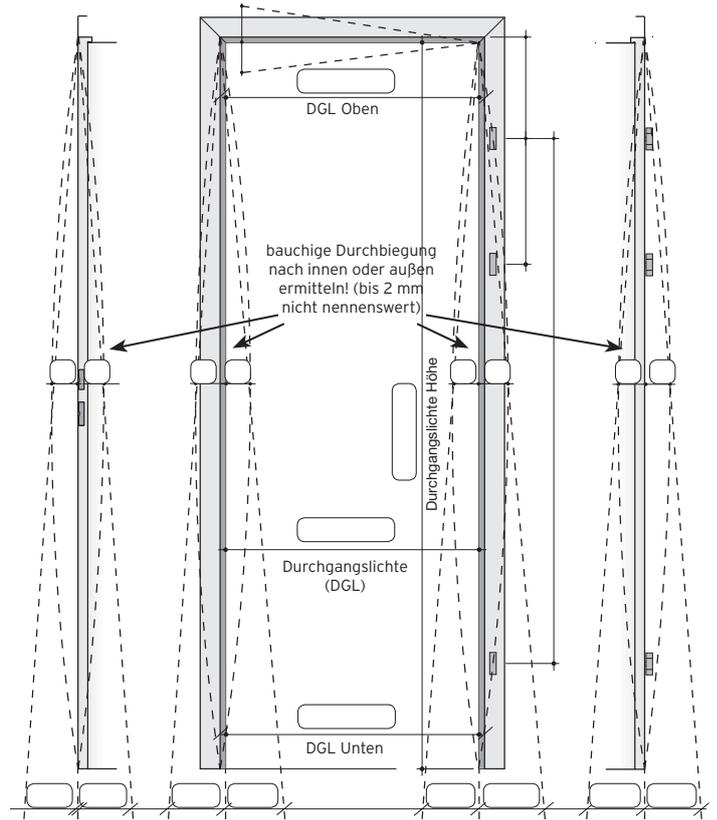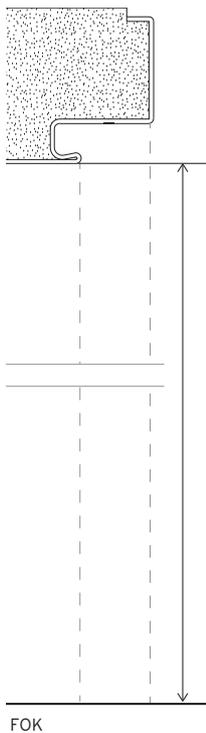

Maßaufnahme-Skizze 1)

- Ermittlung des neuen Durchgangsmaßes der SEZ bei gerade montierten, bestehenden Zargen (Krümmung aufrecht bis 2 mm nach innen).
- Ermittlung des neuen Durchgangsmaßes der SEZ bei nach innen sehr krumm montierten, bestehenden Zargen (Krümmung nach innen bis 7 mm).

Maßaufnahme-Skizze 2)

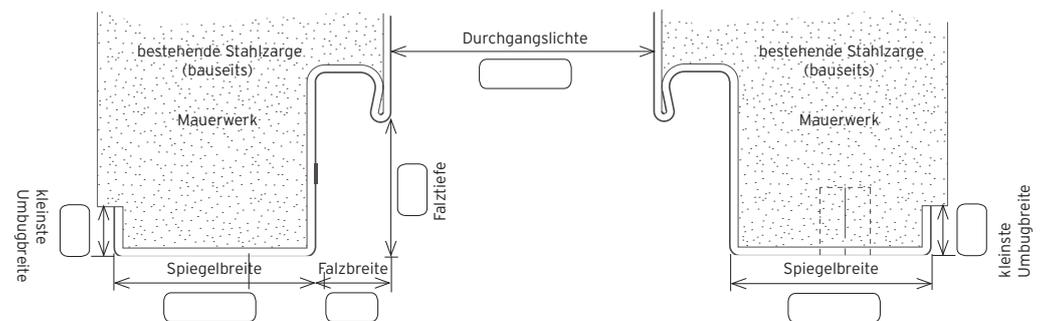

SEZ(E) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)					
	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder	Norm	Sonder
SZL <b>Stahlzargenlichte</b> (Schneid- und Stemmaufwand) Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich		FSTL = SZL - 5						FSTL = SZL - 11
TBA <b>Türblattaußenmaß</b>	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	FSTL + 50